




MEGNEVEZÉS SZABVÁNYSZÁM MINŐSÉGEK ÁRA	ÉPÜDŐ FAL VASTAGSÁG /cm/	TÉGLASZÍKSÉLELT 1 m <sup>2</sup> FALHÖZ 7,25/	LEFEDÉSFŐRAT %	TESTSŰRŰSÉG kg/m <sup>3</sup>	EGYENRÉT.HÖV. TÉNYEZŐ W /mK	FALAZAT PÁRALÍF TÉNYEZŐJE kg/m sPa 10 <sup>-3</sup>	FALAZÓELEM GYÁRTÓ VÁLL. SZÉKHELYE
B. 25-ÖS KÉZI FALAZÓBLOKK MSZ. 951/7 minőség: n.sz.I.o., II.o., III.o.  felhasználási terület: - védkitöltő fal - 1-2 szintes ház szerkezeti falának építéséhez	25	21,5	20	~1220	0,49	0,048	GYŐR

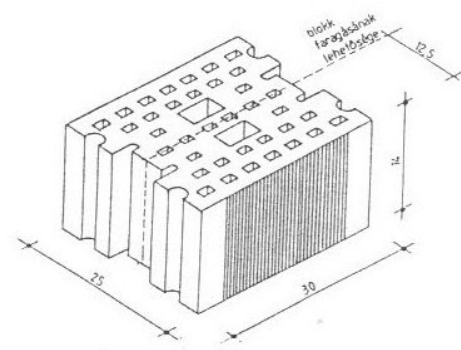



### FALVÉG FALAZÁSA

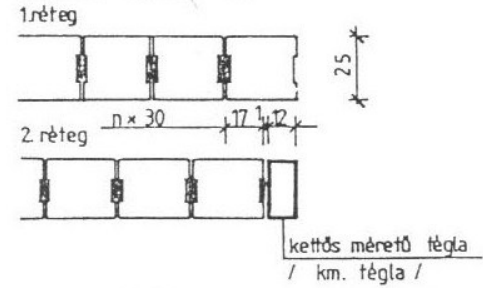


### KÁVÁK FALAZÁSA

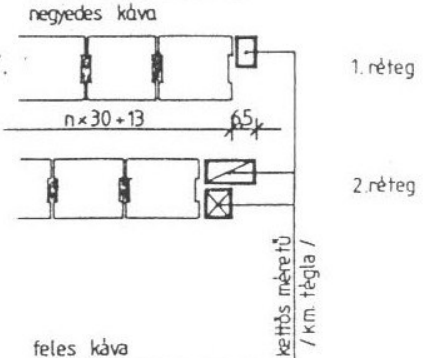


### DERÉKSZÖGÜ FALSAROK FALAZÁSA

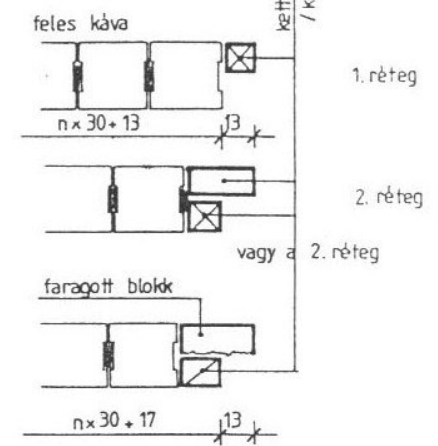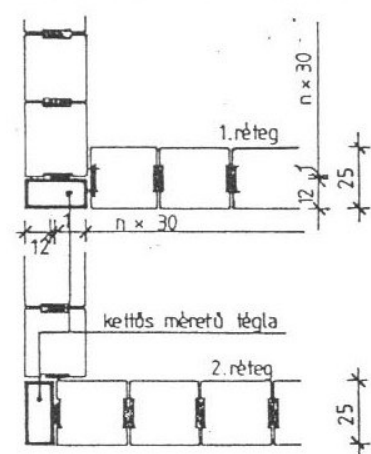

### DERÉKSZÖGÜ FALCSATLAKOZÁS FALAZÁSA

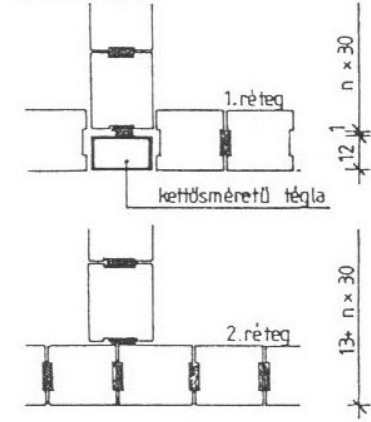

### DERÉKSZÖGÜ FALKERESZTÉZŐDÉS FALAZÁSA

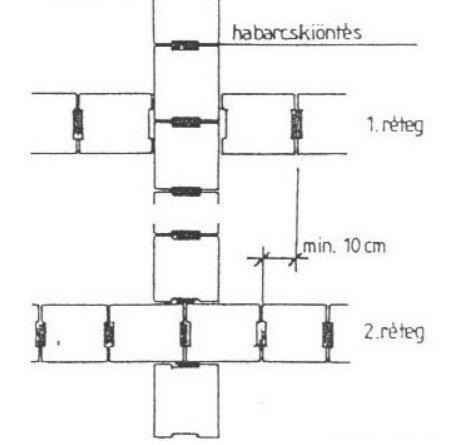

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM  
ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR - ÉSZBI.  
ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK  
1111. MŰEGYETEM RKP.3. K.II.27/a

## B - 25 KÉZI FALAZÓBLOKK