




MEGNEVEZÉS SZABVÁNYSZÁM MINŐSÉGEK ÁBRA	ÉPÍTHETŐ FAL VASTAGSÁG /cm/	TÉGLASZÁKSZÉLET 1 m ² FALHÍZ. /db/	ÜREGTÉRFORAT % /	TESZTÁLLÁS kg/m ³	EGYENÉRT. HŐV. TÉNYEZŐ w /mK	FALAZAT PÁRADIFF. TÉNYEZŐJE kg/m sPa 10 ⁻⁹	FALAZÓELEM GYÁRTÓ VÁLL. SZÉKHELYE
B. 29-ES KÉZI FALAZÓBLOKK MSZ. 551/8 minőség: n.sz. I.o., II.o., III.o. felhasználási terület: - teherhordó fal - kitöltő fal építéséhez - vibrált téglablokk készítéséhez	29	26	20	~1950	0,60*	0,037*	PÁPA MEZŐTÚR

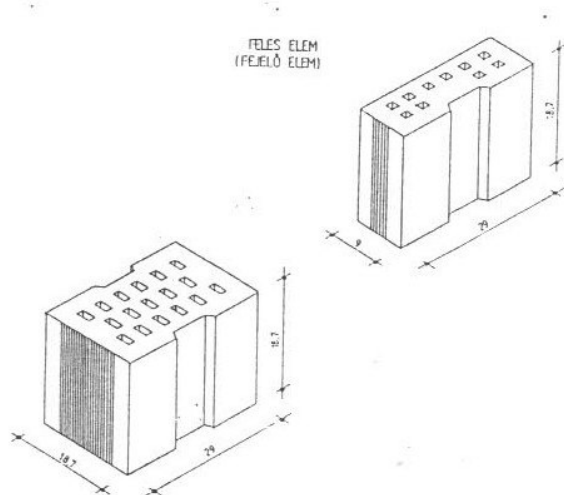

FALVÉG FÁZÁSA

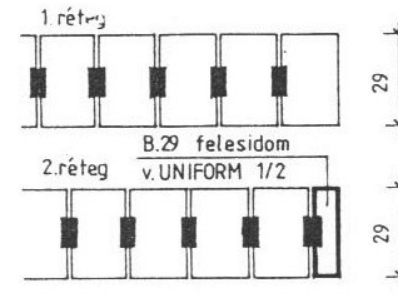

ELŐREGYÁRTOTT TÉGLA KÖZÉPFALBLOKK

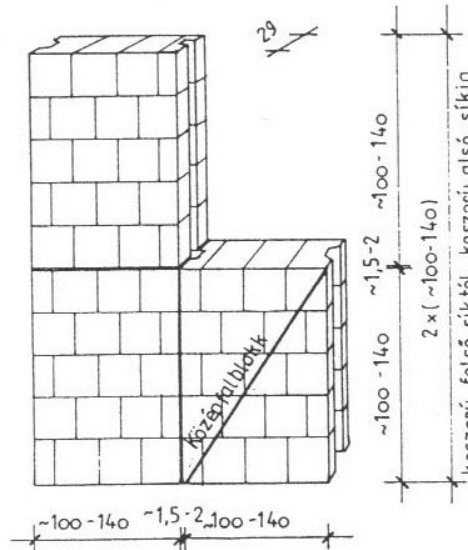

Megjegyzés:

- a falazat a járda szintjétől legalább 30 cm magasságtan kezdődjön.
- a falazó habarcs minősége Hf 10.
- a B.29-es kézi falazóblokk teherhordó falhoz és vázas épületek kitöltő falazatához alkalmazható.

DERÉKSZÖGŰ FALSAROK

